



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-872385
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: TeM7DC-400C, TeM7DC-400L, TeM7DC-400M,
TeM7DC-400H, TeM7DC-400S, TeM7DC-400R


检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称：塑料外壳式断路器 型 号： TeM7DC-400C,TeM7DC-400L, TeM7DC-400M,TeM7DC-400H, TeM7DC-400S,TeM7DC-400R 商 标：/ 样品数量：1 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2022-01-24 完成日期：2022-02-20	委托人：浙江天正智能电器有限公司 委托人地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产者：浙江天正智能电器有限公司 生产者地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产企业：浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址：浙江省浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
试验结论：依据 GB/T14048.2-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： TeM7DC-400C,TeM7DC-400L,TeM7DC-400M,TeM7DC-400H,TeM7DC-400S,TeM7DC-400R Ui:1000V(DC);Uimp: 8kV; Ue:DC750V/1000V; In:250A,315A,350A,400A; 过电流脱扣器类型:热磁式; C 型:DC750V/DC1000V:Ics=Icu:25kA; L 型:DC750V/DC1000V:Ics=Icu:36kA; M 型:DC750V/DC1000V:Ics=Icu:50kA; H 型:DC750V:Ics=Icu:85kA;DC1000V:Ics=Icu:50kA; S 型:DC750V:Ics=Icu:100kA;DC1000V:Ics=Icu:50kA; R 型:DC750V:Ics=Icu:110kA;DC1000V:Ics=Icu:50kA; 选择性类别: A 类; 直流接线方式：750V 为三极串(3P 外形),1000V 为四极串(4P 外形);直流接线图见附页 1; 配用的辅助触头:1NO1NC,2NO2NC;Ith:3A;Ui:400V;Uimp:4kV; AC-15:Ue/Ie:AC400V/1.5A; DC-13: Ue/Ie:DC220V/0.15A.	
主检：方 刚 签名：方刚 日期：2022-03-15	
审核：陆维导 签名：陆维导 日期：2022-03-15	
签发：韩美丽 签名：韩美丽 日期：2022-05-15	
备注： 1.变更情况：见附页 2; 2.原认可报告编号：03601-A-20B0024-S; 3.出具试验报告的检测单位：苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原证书编号：CQC2015010307772269; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	

附页1:
直流接线图:

三极串 接线图

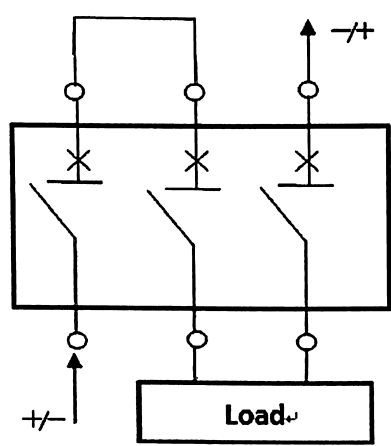

四极串 接线图

